

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: **SP 215/14**

Hiermit wird bescheinigt, dass für den „PRYMOS“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 9 kg ABC Feuerlöschpulver eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: **DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009**

Prüfbericht Nr.: **20140909/PY 15 in Verbindung mit Prüfbericht Nr. EN 11435 vom 30.04.2014, APRAGAZ Brüssel**

Zertifikatsinhaber: **Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt**

Hersteller: **Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt**

Typbezeichnung: **PM 10 – P 9/1**

Warenzeichen: **Prymos**

Hauptzeichnung Nr.: **P50-P9**

Stückliste Nr.: **P50-P9**

Feuerlöschmittel: **9 kg PM-ABCplus**
Aktenzeichen Nr. KB 222/14

Betätigungseinrichtung: **Hebelventil**

Treibmittel: **12 bar / 20° C Stickstoff im**
Löschmittelbehälter

Besondere Ausführung: **Ausführung mit 2**
Manometern gemäß
Zeichnung Nr. P50-P

Löschvermögen
für Prüfobjekte: **55 A, 233 B und C**
nach DIN EN 3-7

Funktions-
temperaturbereich: **- 30 °C bis 60 °C**

Bemerkungen: **–**


Das Feuerlöschgerät ist nach der Norm DIN EN 3-7 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3-7 wird bestätigt.

Die Herstellung des Feuerlöschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH überwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die o. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend anerkannten Feuerlöschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmäßigen Inspektionen nach den Anforderungen des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und mit den bestätigten Unterlagen übereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

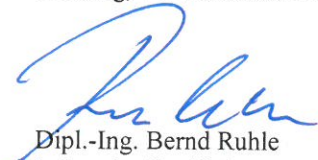
Dipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 214/14

Hiermit wird bescheinigt, dass für den „PRYMOS“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 6 kg ABC Feuerlöschpulver eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009

Prüfbericht Nr.: 20140909/PY 14 in Verbindung mit Prüfbericht Nr. EN 10968 vom 28.03.2012, APRAGAZ Brüssel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Typbezeichnung: PM 10 – P 6/1

Warenzeichen: Prymos

Hauptzeichnung Nr.: P50-P6

Stückliste Nr.: P50-P6

Feuerlöschmittel: 6 kg PM-ABCplus
Aktenzeichen Nr. KB 222/14

Betätigungseinrichtung: Hebelventil

Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im
Löschmittelbehälter

Besondere Ausführung: Ausführung mit 2
Manometern gemäß
Zeichnung Nr. P50-P

**Löschvermögen
für Prüfbjekte:** 43 A, 233 B und C
nach DIN EN 3-7

**Funktions-
temperaturbereich:** - 30 °C bis 60 °C

Bemerkungen: –


Das Feuerlöschgerät ist nach der Norm DIN EN 3-7 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3-7 wird bestätigt.

Die Herstellung des Feuerlöschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH überwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die o. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend anerkannten Feuerlöschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmäßigen Inspektionen nach den Anforderungen des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und mit den bestätigten Unterlagen übereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

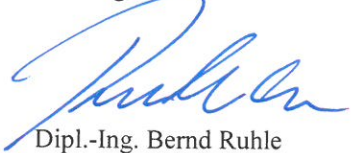

Dipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 217/14

Hiermit wird bescheinigt, dass für den „PRYMOS“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 9 Liter Schaummittellösung eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009

Prüfbericht Nr.: 20140909/PY 17 in Verbindung mit Prüfbericht Nr. EN 11436 vom 30.04.2014, APRAGAZ Brüssel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Typbezeichnung: PM 10 – S 9/1

Warenzeichen: Prymos

Hauptzeichnung Nr.: P50-F9

Stückliste Nr.: P50-F9

Feuerlöschmittel: 6,4 l H₂O + 2,42 l Inilam A +
0,18 l SC-1
Aktenzeichen Nr. SP 09/05, SP13/05

Betätigungseinrichtung: Hebelventil

Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im
Löschmittelbehälter

Besondere Ausführung: Ausführung mit 2
Manometern gemäß
Zeichnung Nr. P50-F

**Löschvermögen
für Prüfbjekte:** 34 A und 183 B
nach DIN EN 3-7

**Funktions-
temperaturbereich:** 5°C bis 60 °C

Bemerkungen: –


Das Feuerlöschgerät ist nach der Norm DIN EN 3-7 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3-7 wird bestätigt.

Die Herstellung des Feuerlöschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH überwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die o. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend anerkannten Feuerlöschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmäßigen Inspektionen nach den Anforderungen des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und mit den bestätigten Unterlagen übereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

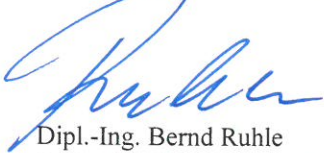
Dipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX

DIN EN 3 ANERKENNUNGSZERTIFIKAT

Nummer der Anerkennung: SP 216/14

Hiermit wird bescheinigt, dass für den „PRYMOS“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 6 Liter Schaummittellösung eine Typanerkennung mit der oben genannten Anerkennungsnummer erteilt wurde.

Anerkennungsgrundlagen: DIN EN 3-7 : 2007 in Verbindung mit den Festlegungen der DIN EN 3-10 : 2009

Prüfbericht Nr.: 20140909/PY 16 in Verbindung mit Prüfbericht Nr. EN 10967 vom 28.03.2012, APRAGAZ Brüssel

Zertifikatsinhaber: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Hersteller: Prymos GmbH, Gerbermühlstr. 9, 60594 Frankfurt

Typbezeichnung: PM 10 – S 6/1

Warenzeichen: Prymos

Hauptzeichnung Nr.: P50-F6

Stückliste Nr.: P50-F6

Feuerlöschmittel: 4,68 l H₂O + 1,2 l Inilam A +
0,12 l SC-1
Aktenzeichen Nr. SP 09/05, SP13/05

Betätigungseinrichtung: Hebelventil

Treibmittel: 12 bar / 20° C Stickstoff im
Löschmittelbehälter

Besondere Ausführung: Ausführung mit 2
Manometern gemäß
Zeichnung Nr. P50-F

**Löschvermögen
für Prüfobjekte:** 27 A und 183 B
nach DIN EN 3-7

**Funktions-
temperaturbereich:** 5°C bis 60 °C

Bemerkungen: –


Das Feuerlöschgerät ist nach der Norm DIN EN 3-7 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3-7 wird bestätigt.

Die Herstellung des Feuerlöschers unterliegt der werkseigenen Produktionskontrolle im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems nach den Anforderungen der Norm DIN EN 3-10 und wird durch die MPA Dresden GmbH überwacht.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die o. g. Anerkennungsnummer auf dem Beschriftungsbild des entsprechend anerkannten Feuerlöschers anzugeben, solange die Ergebnisse unserer regelmäßigen Inspektionen nach den Anforderungen des Absatzes 10 der DIN EN 3-10 zufriedenstellend sind.

Dieses Anerkennungszertifikat gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und mit den bestätigten Unterlagen übereinstimmen.

Freiberg, 17. Dezember 2014

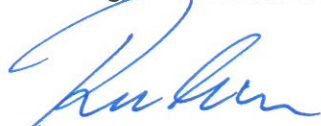

Dipl.-Ing. Bernd Ruhle
Leiter der Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel. +49(0)3731-20393-0
Fax +49(0)3731-20393110
E-Mail info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr. DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 870520003115024672
BIC WELADED1FGX